


Zustand		Änderung		Datum		Name		Norm	
1		2		3		4		5	


Datum	18.05.2019	Bearb.	Robert Schneider	Gepr.	
Urspr.		Ers. f.		Ers. d.	

ROBERT SCHNEIDER ELEKTROANLAGEN
 RINGSTRASSE 6 in 94486 OSTERHOFEN
 TEL.: +49 9932 9099737
 FAX: +49 9930 9099738
 eMail: Robertj.Schneider@gmx.de

Hauptgruppe		Projekt: PV-Anlage Notstromtaeig	
1.1 Hauptverteilung		Projekt Nr. 00010016	
		Zeichnung: vtpa3001.zng	
		Blatt 1	
		von 3 Bl.	

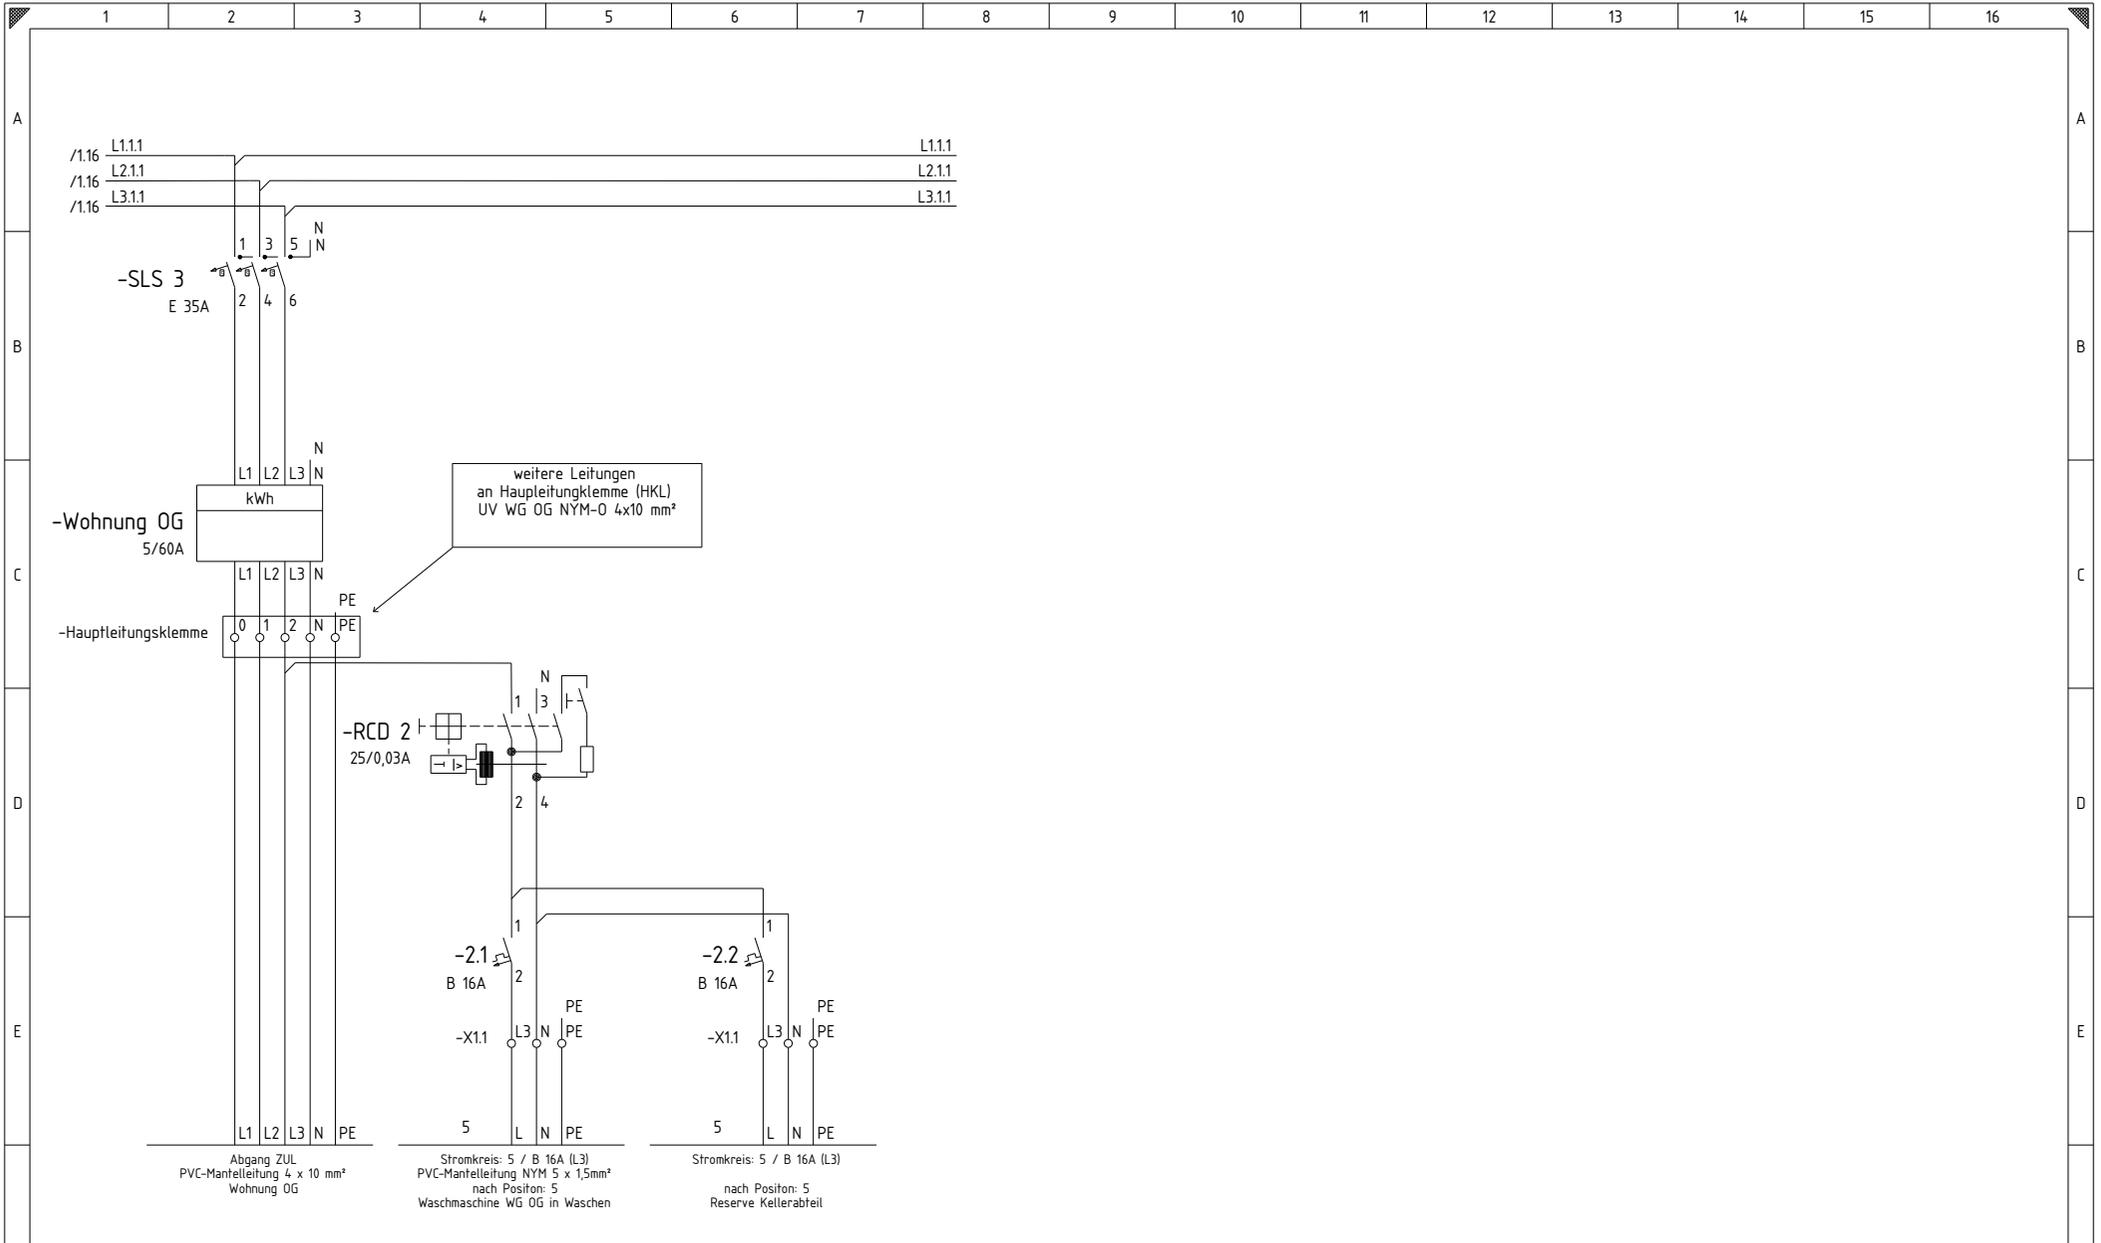

		Datum	18.05.2019		ROBERT SCHNEIDER ELEKTROANLAGEN RINGSTRASSE 6 in 94486 OSTERHOFEN TEL.: +49 9932 9099737 FAX: +49 9930 9099738 eMail: Robertj.Schneider@gmx.de			Hauptgruppe 1.1 Hauptverteilung				Projekt: PV-Anlage Notstromfaehig				=
		Bearb.	Robert Schneider													+
		Gepr.										Projekt Nr. 00010016		Blatt 2		
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprc	Ers. f.	Ers. d.					Zeichnung: vtpa3001.zng		von 3 Bl.		

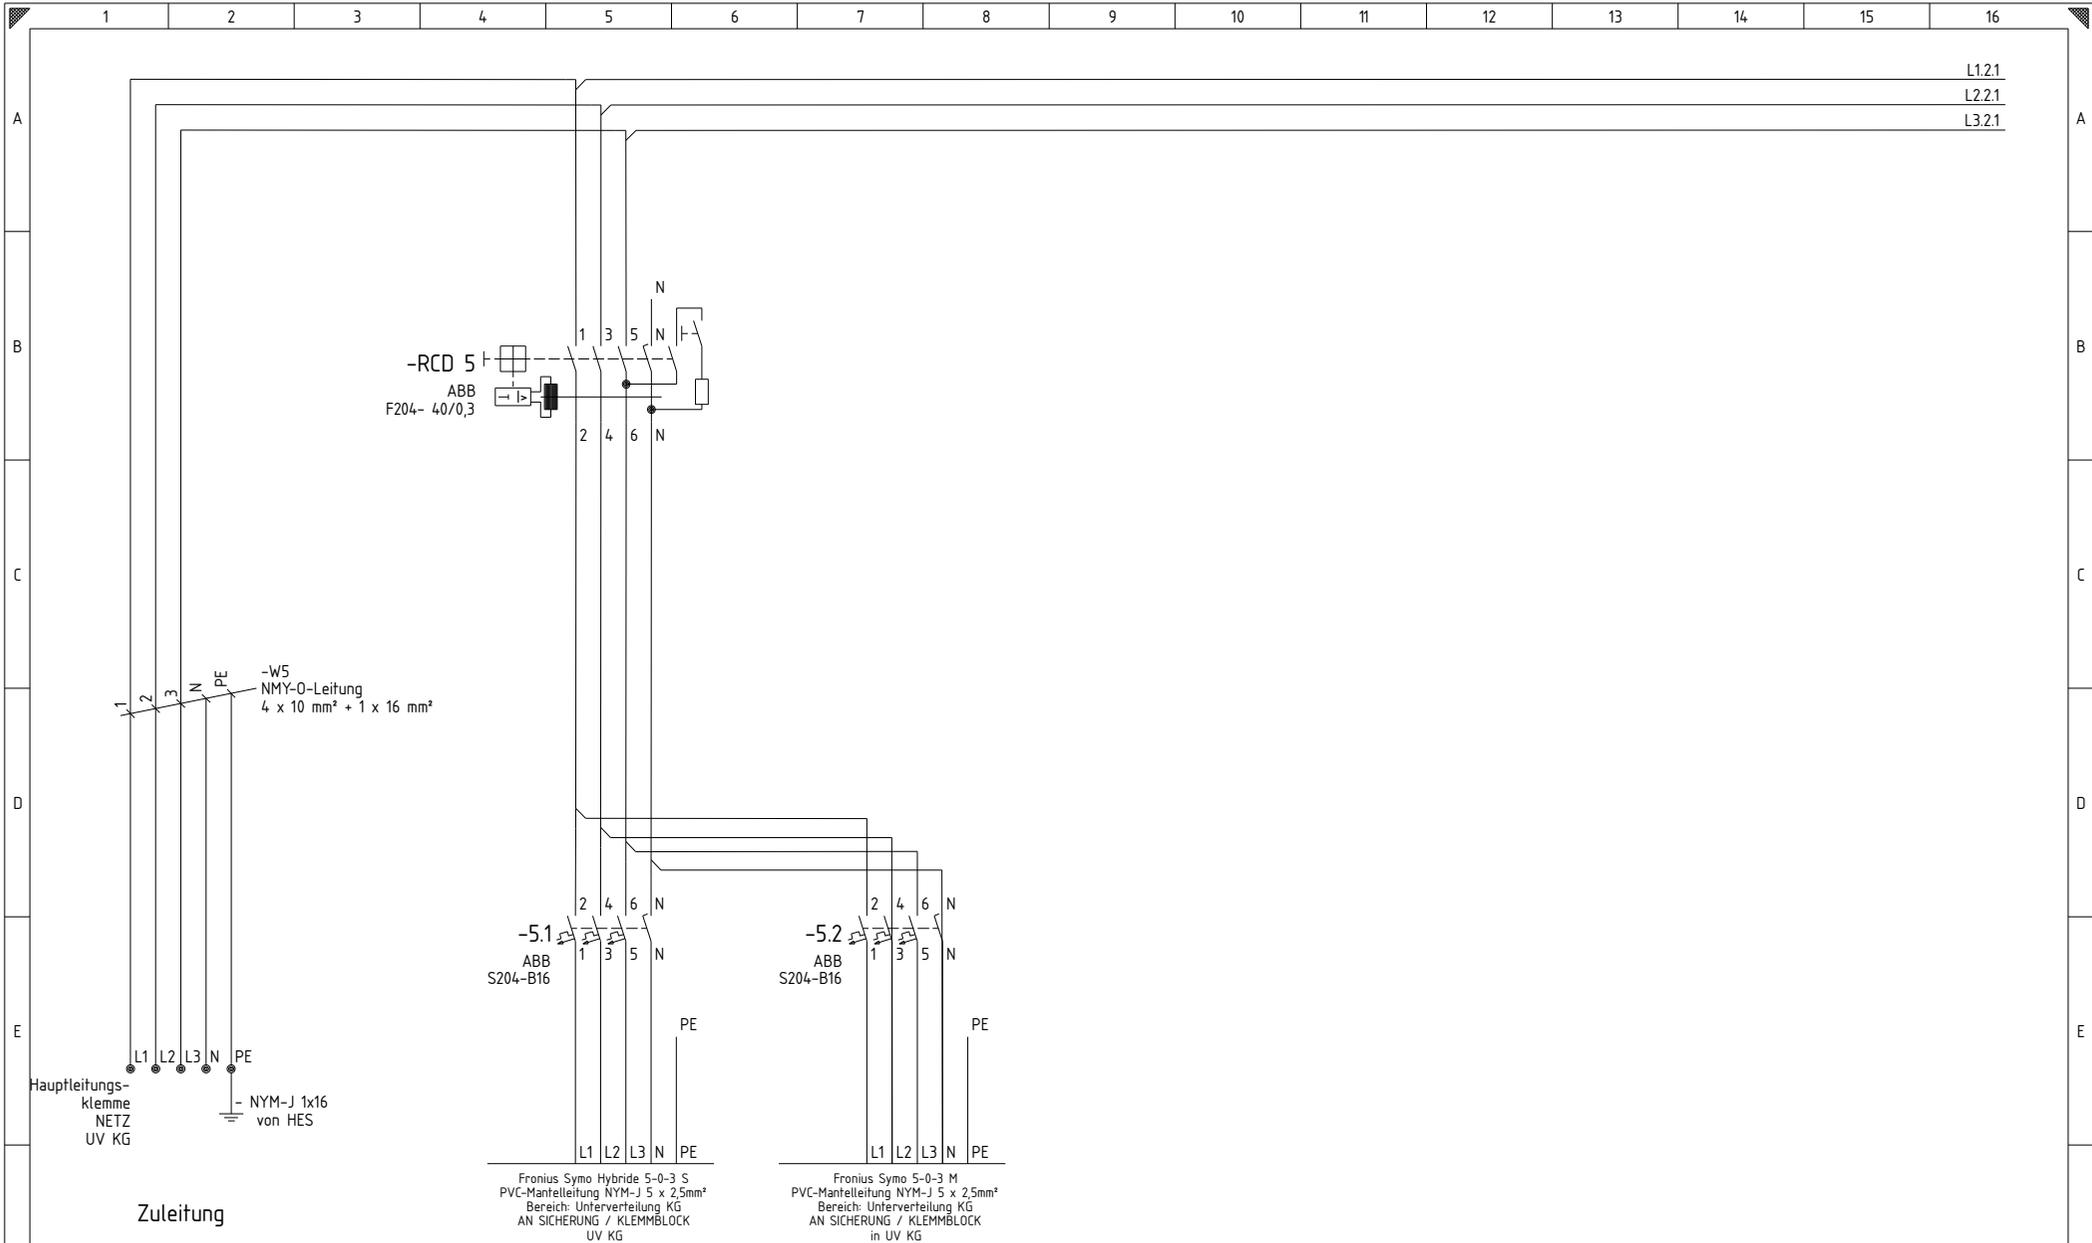

L1.2.1
L2.2.1
L3.2.1

Hauptleitungs-
klemme
NETZ
UV KG

-W5
NMY-O-Leitung
4 x 10 mm² + 1 x 16 mm²

-RCD 5
ABB
F204-40/0,3

-5.1
ABB
S204-B16

-5.2
ABB
S204-B16

Fronius Symo Hybride 5-0-3 S
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5mm²
Bereich: Unterverteilung KG
AN SICHERUNG / KLEMMBLOCK
in UV KG

Fronius Symo 5-0-3 M
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5mm²
Bereich: Unterverteilung KG
AN SICHERUNG / KLEMMBLOCK
in UV KG

Zuleitung

		Datum	18.05.2019	 ROBERT SCHNEIDER ELEKTROANLAGEN RINGSTRASSE 6 in 94486 OSTERHOFEN TEL.: +49 9932 9099737 FAX: +49 9930 9099738 eMail: Robert.Schneider@gmx.de		Projekt: PV-Anlage Notstromfaehig						=
		Bearb.	Robert Schneider									+
		Gepr.										
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr	Ers. f.	Ers. d.	Projekt Nr. 00010016				Blatt 3
1		2			3			Zeichnung: vtpa3001.zng				von 3 Bl.